



- Obudowa termoutwardzalna
- II klasa ochronności
  - IK 10; IP 44;
  - RAL 7035


Układ sterowania:  
0 - wyłączone  
1 - ręczne  
2 - wyłącznik zmierzchowy  
3 - kaskada

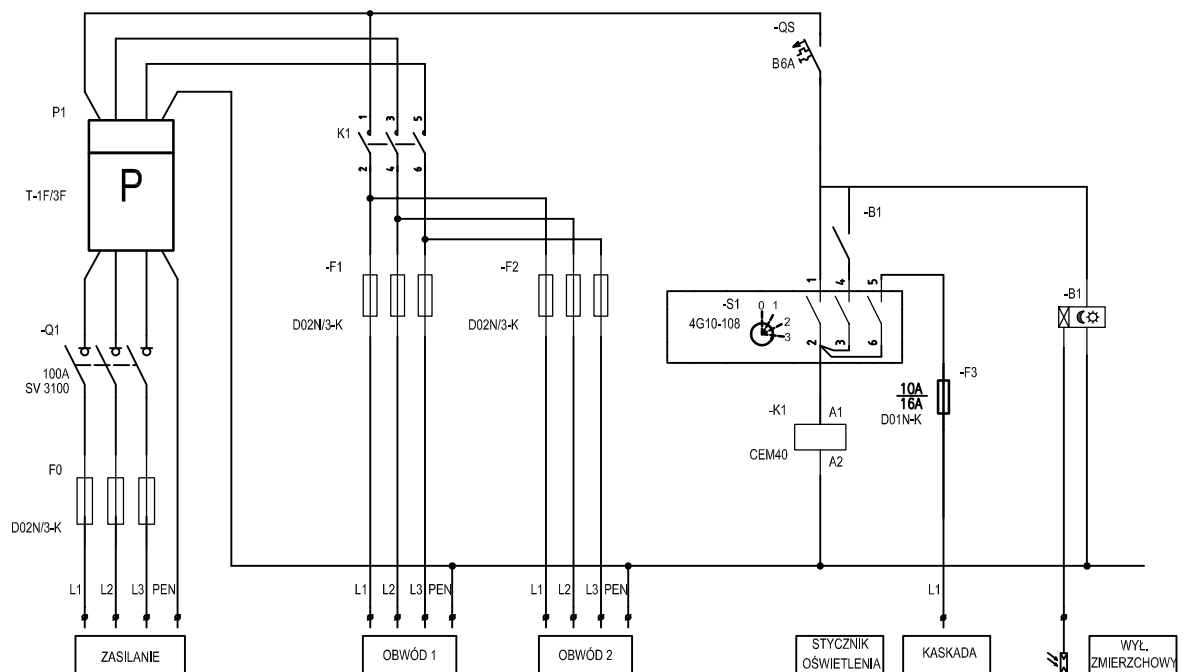

Układ sterowania:  
0 - wyłączone  
1 - ręczne  
2 - wyłącznik zmierzchowy  
3 - kaskada

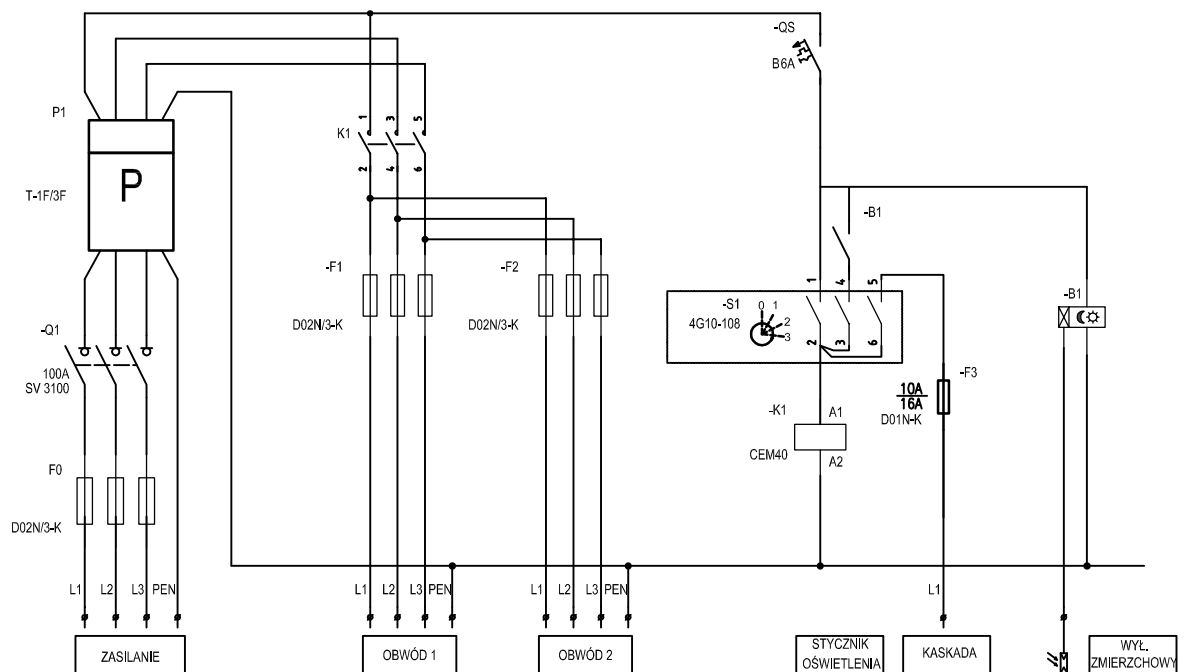

Układ sterowania:  
0 - wyłączone  
1 - ręczne  
2 - wyłącznik zmiernychowy  
3 - kaskada

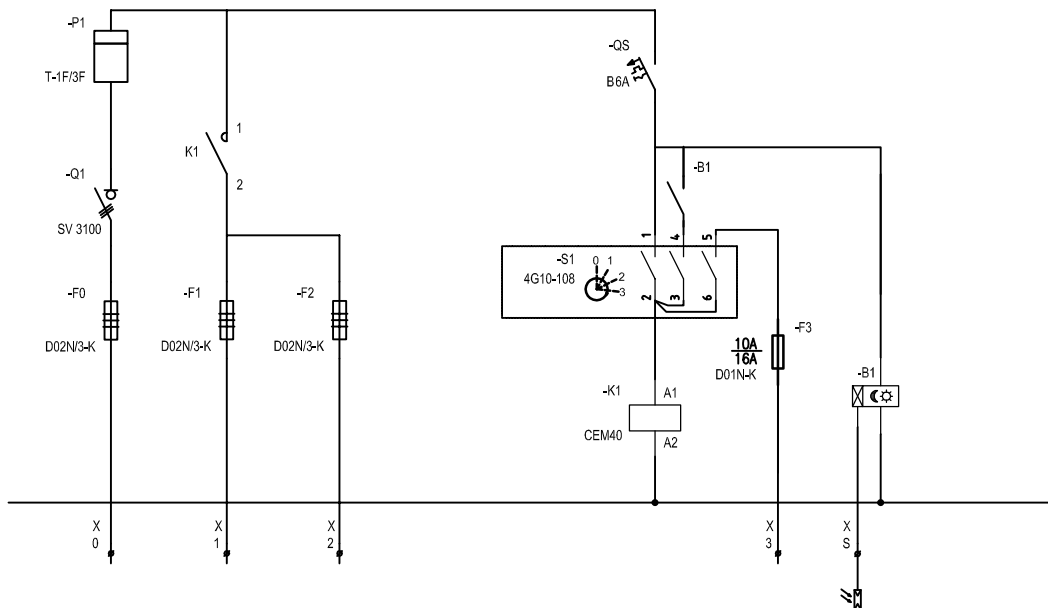

nr. Obwodu									
Moc (kW)									
Przekrój									
Opis	zasilanie tabl. liczn.	obwód 1	obwód 2	--	--	stycznik oświetlenia	kaskada	wył. zmiernych.	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--