


Obudowa termoutwardzalna
- II klasa ochronności
- IK 10; IP 44;
- RAL 7035

Układ sterowania:

1 - ręczne

0 - wyłączone

2 - wyłącznik zmierzchowy

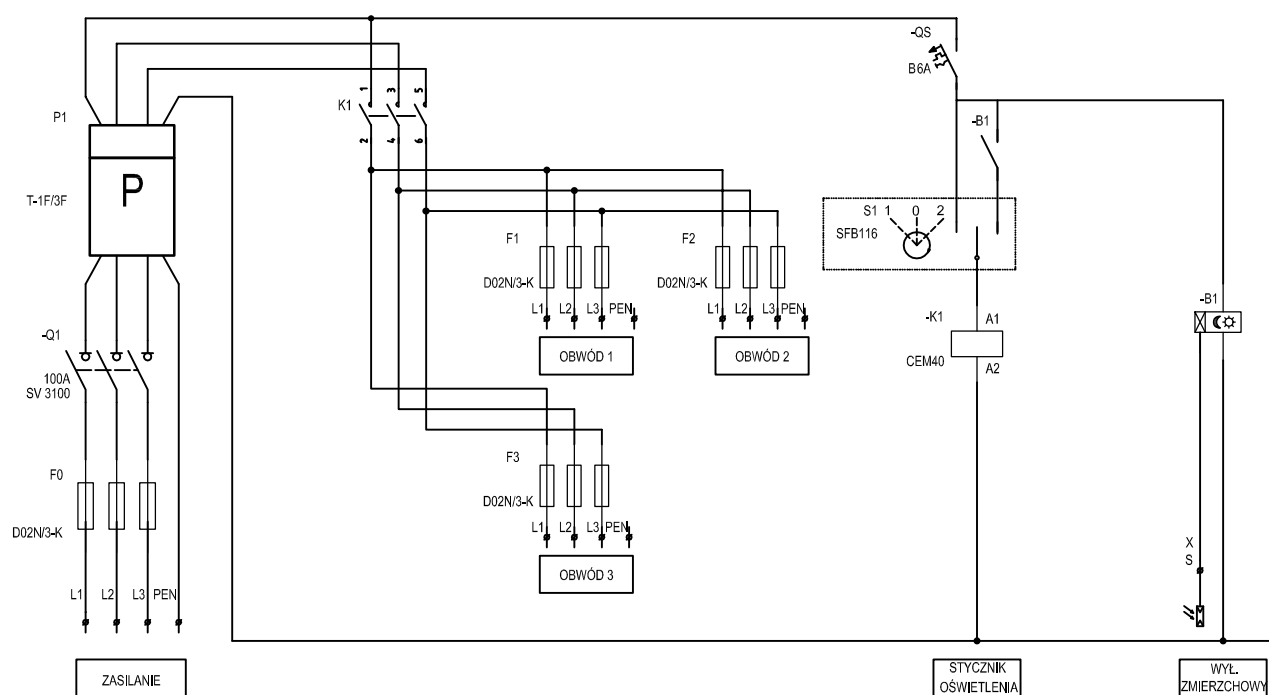


Układ sterowania:


1 - ręczne

0 - wyłączone

2 - wyłącznik zmierzchowy

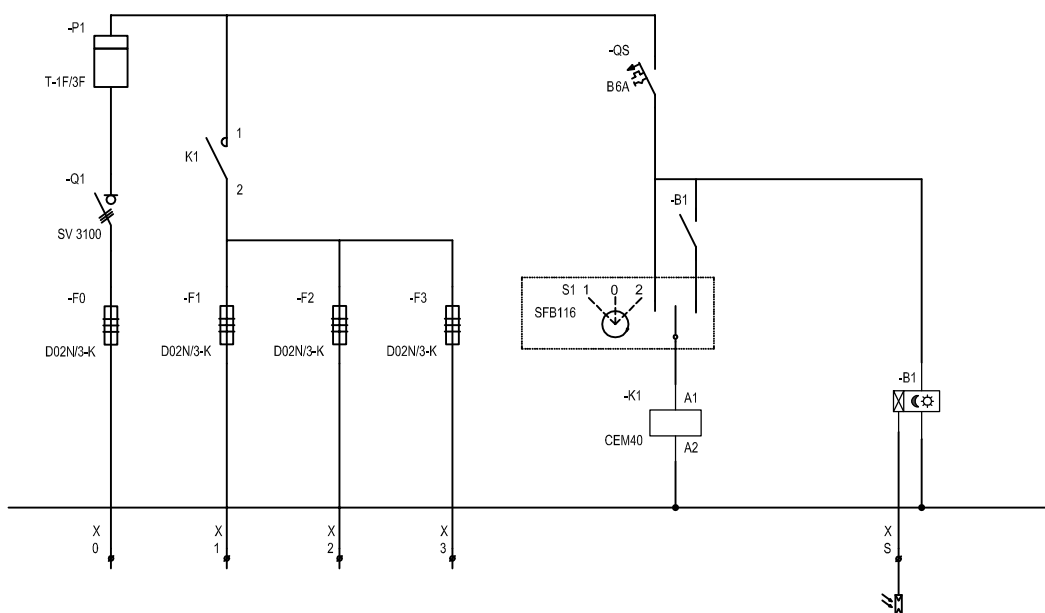

nr. Obwodu									
Moc (kW)									
Przekrój									
Opis	zasilanie tabl. liczn.	obwód 1	obwód 2	obwód 3	--	stycznik oświetlenia	--	wył. zmierzch.	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--

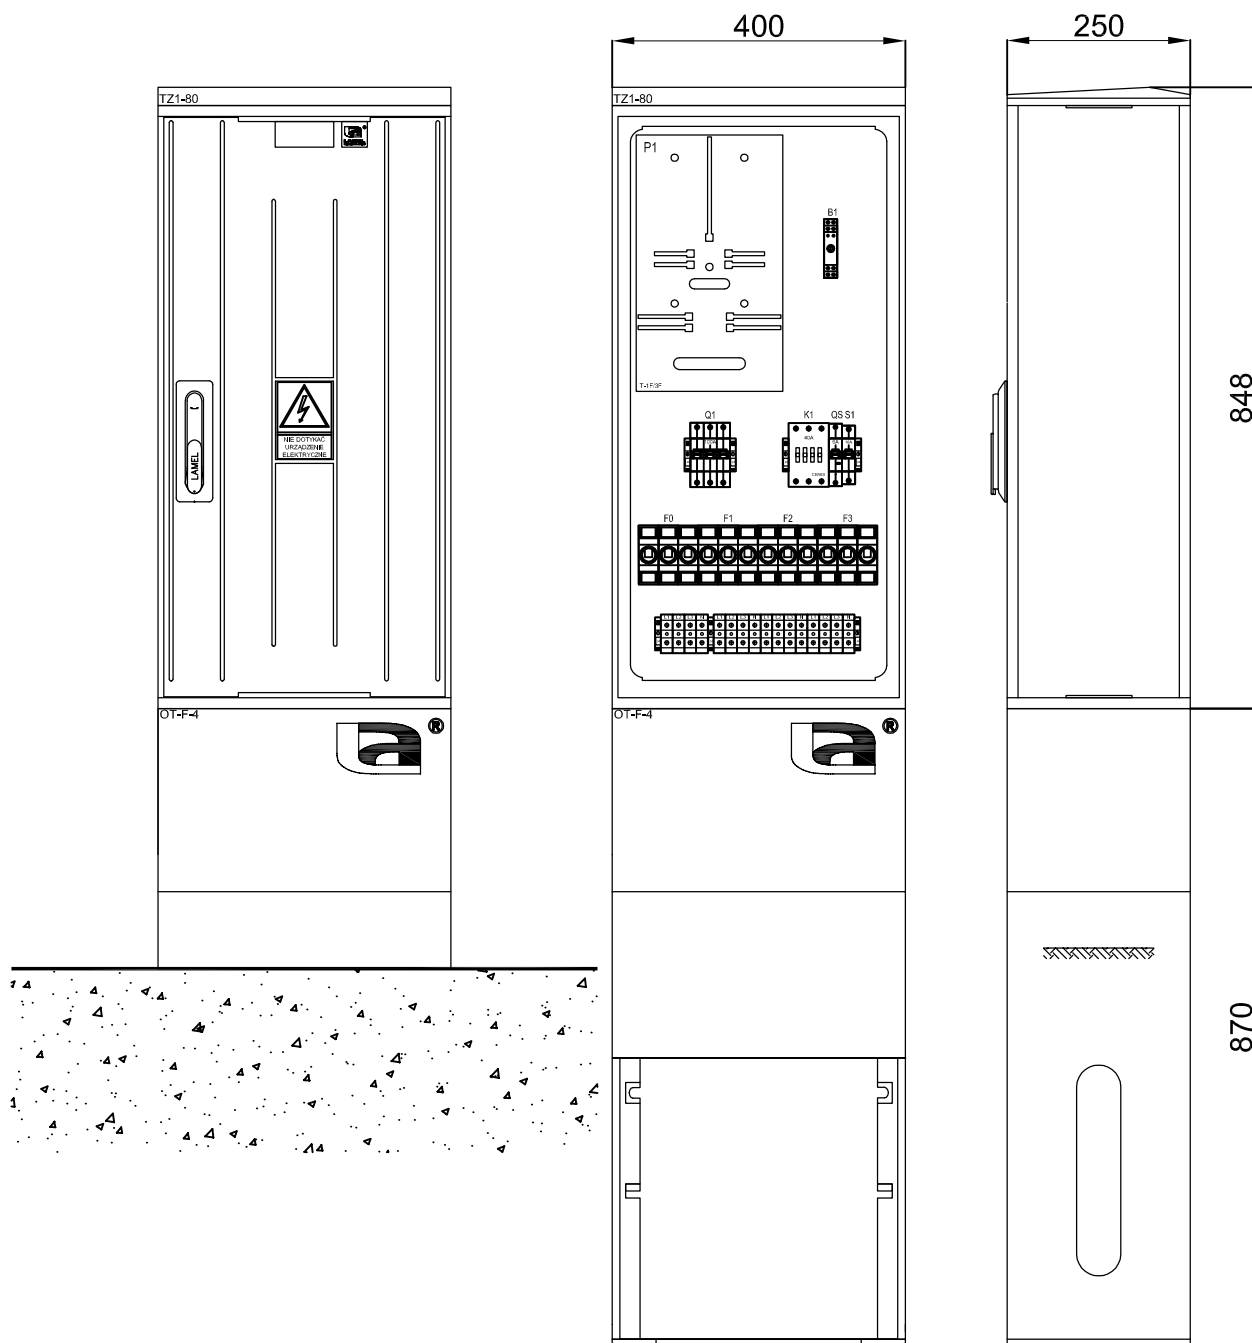

Obudowa termoutwardzalna na fundamencie:

- II klasa ochrony
- IK 10; IP 44;
- RAL 7035